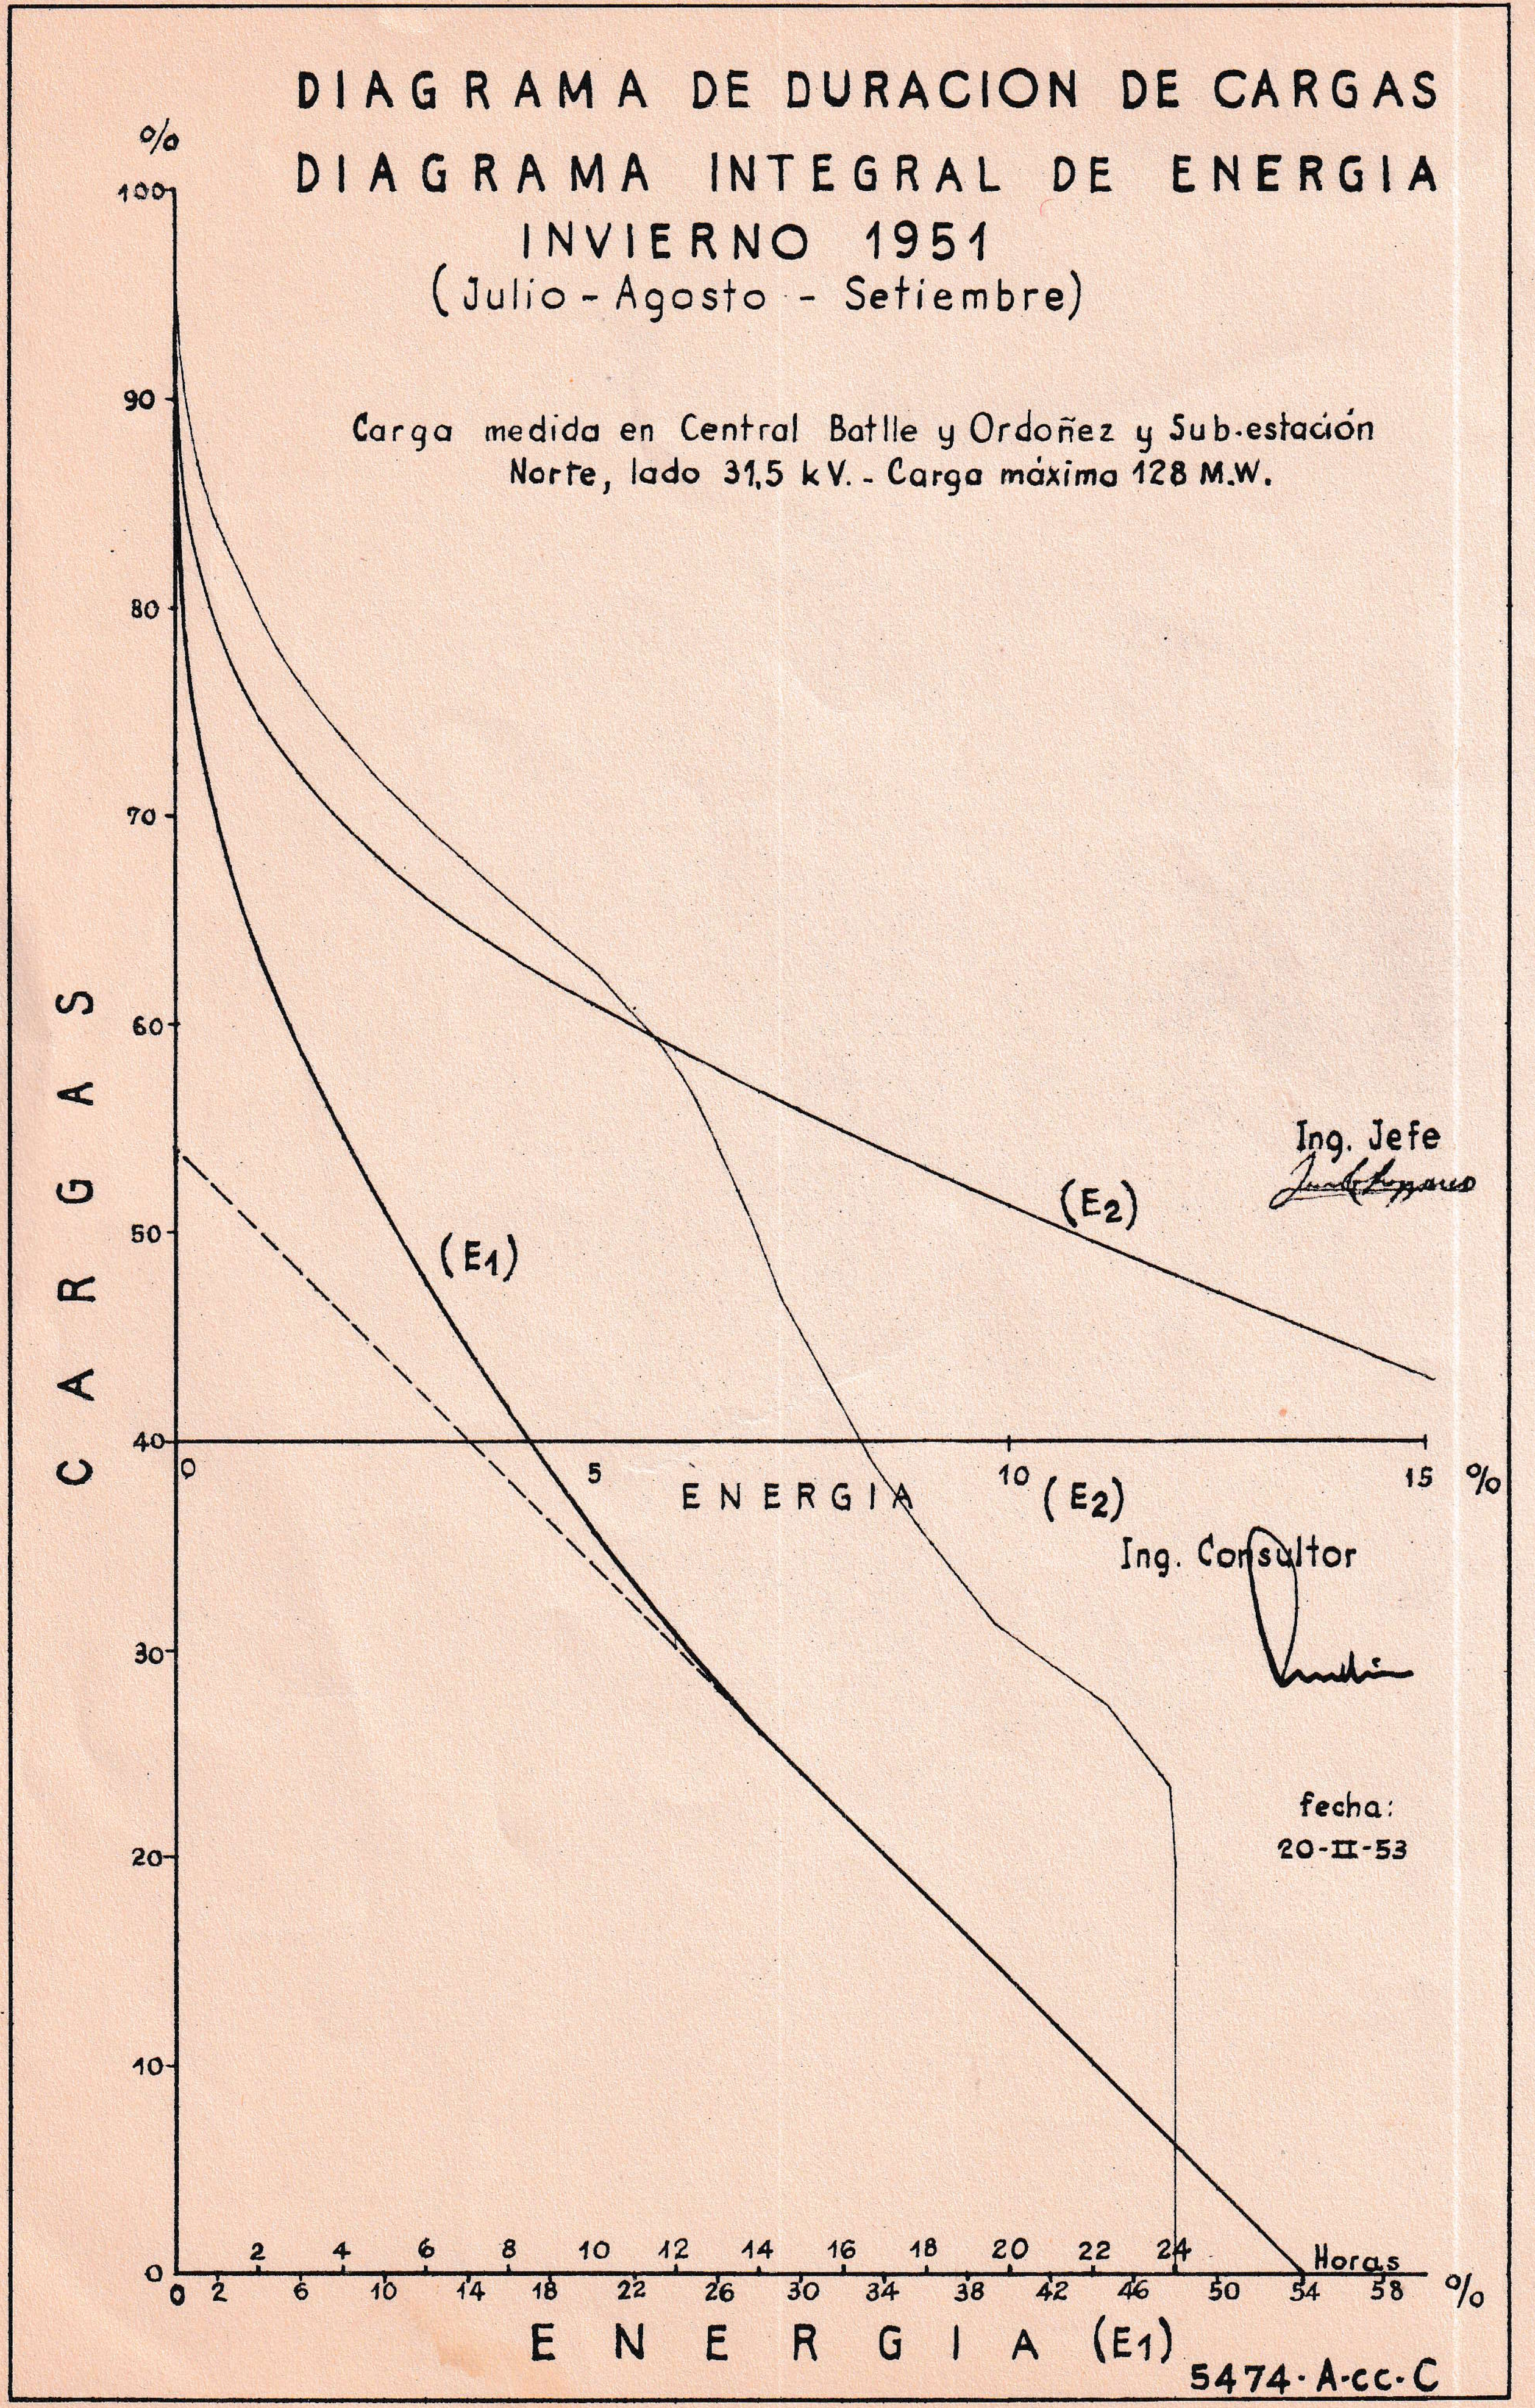
DIAGRAMA DE DURACION DE CARGAS
DIAGRAMA INTEGRAL DE ENERGIA
INVIERNO 1951
(Julio - Agosto - Setiembre)
Carga medida en Central Batlle y Ordoñez y Sub-estación Norte, lado 31,5 kV. - Carga máxima 128 M.W.
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CARGAS
(E1)
(E2)
0
5
ENERGIA
10
(E2)
15
%
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Horas
0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 %
ENERGIA (E1)
Ing. Jefe
Ing. Consultor
fecha:
20-II-53
5474-A-cc-C

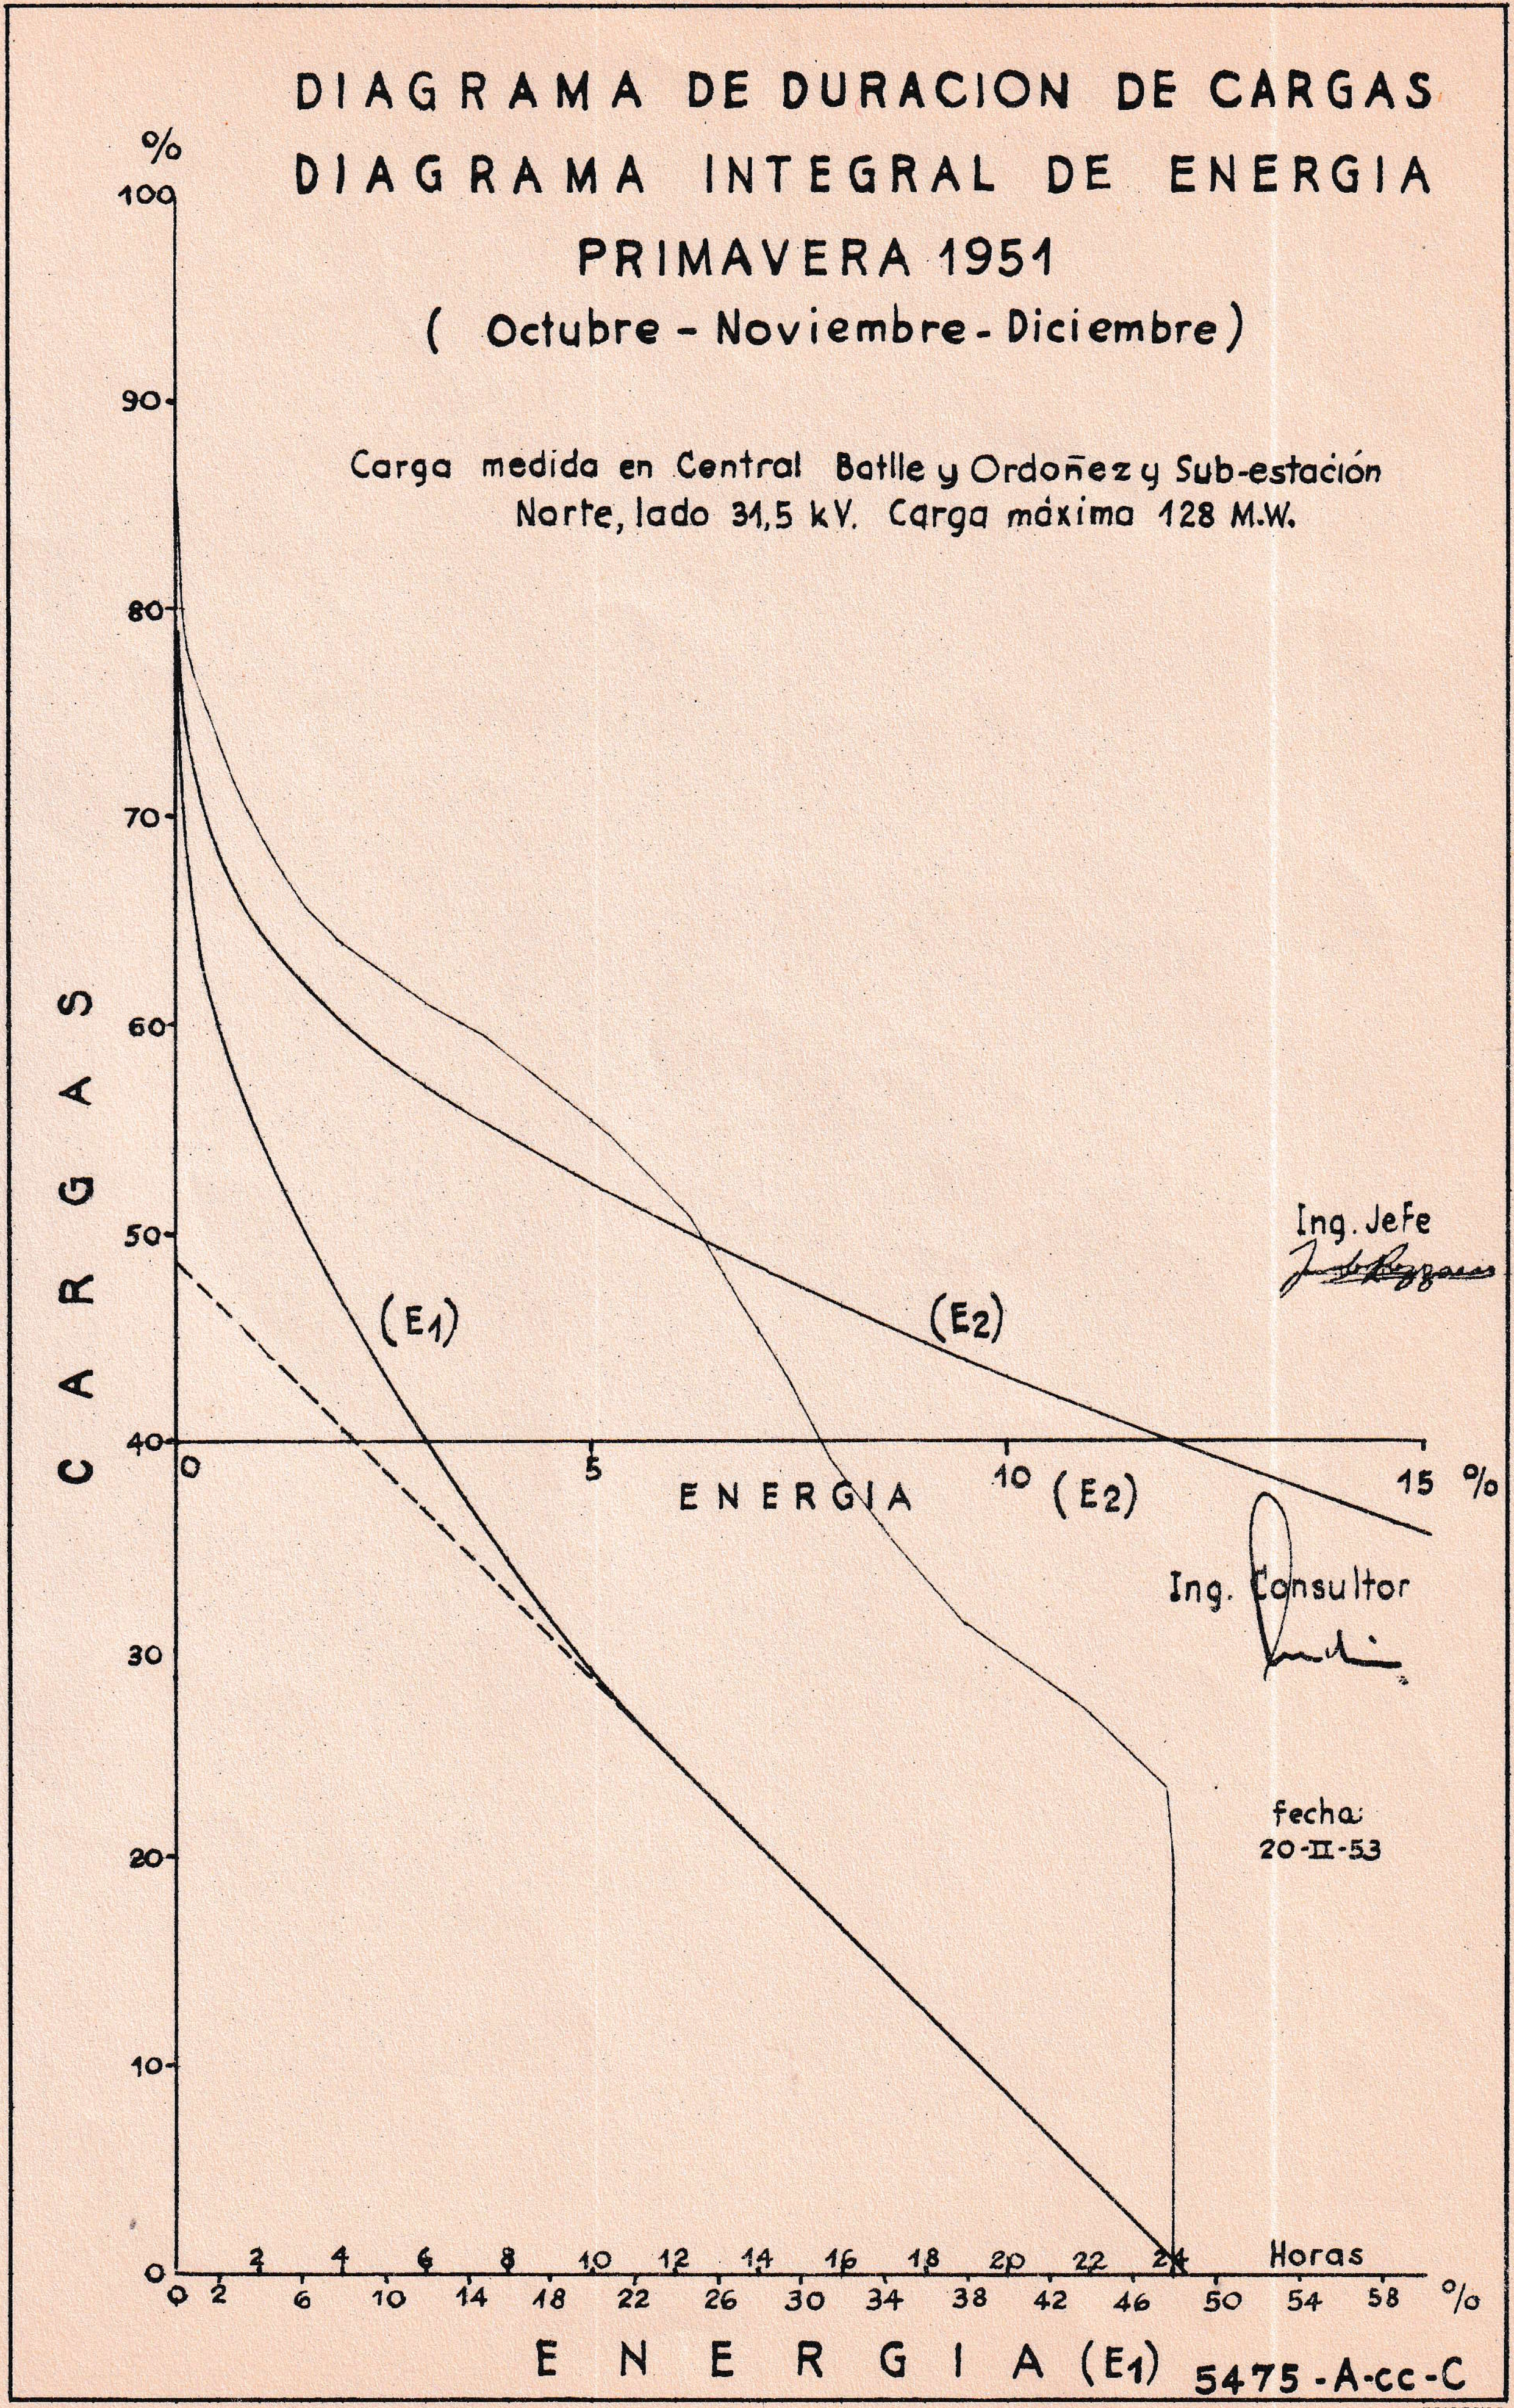
DIAGRAMA DE DURACION DE CARGAS
DIAGRAMA INTEGRAL DE ENERGIA
PRIMAVERA 1951
( Octubre - Noviembre - Diciembre )
Carga medida en Central Batlle y Ordoñez y Sub-estación Norte, lado 31,5 kV. Carga máxima 128 M.W.
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CARGAS
(E1)
(E2)
0
5
ENERGIA
10
(E2)
15
%
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Horas
0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 %
ENERGIA (E1)
Ing. Jefe
Ing. Consultor
fecha:
20-II-53
5475-A-cc-C